

No Dz201410493



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 西安西核彩桥实业科技有限公司

产品型号名称 J-SAP-M-SB8304/H 型消火栓按钮

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201410493

共 10 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAP-M-SB8304/H
申请单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产日期	2014 年 3 月
生产企业	西安西核彩桥实业科技有限公司	受理日期	2014 年 4 月 3 日
样品数量	13 只	样品状态	完好
检验依据	GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对西安西核彩桥实业科技有限公司生产的 J-SAP-M-SB8304/H 型消火栓按钮样品进行了型式试验。 J-SAP-M-SB8304/H 型消火栓按钮样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。 以下空白。  签发日期：2014 年 6 月 20 日		
备 注			

批准：刘军华

审核：白爽

编制：郭锐

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201410493

共 10 页 第 2 页

申请单位	西安西核彩桥实业科技有限公司				
通信地址	西安市高新区科技四路 192 号 101 室				
联系电话	029-88325529	传 真	029-88451639	邮政编码	710065

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201410493

共 10 页 第 3 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 消火栓按钮
2. 型号: J-SAP-M-SB8304/H
3. 执行标准号: GB 16806-2006
4. 制造商名称: 西安西核彩桥实业科技有限公司
5. 产地: 陕西省西安市
6. 产品制造日期和产品编号: 有
7. 接线柱标注: 有

产品特性描述:

1. 外形尺寸: 85mm×85mm×39mm;
2. 外壳材质为塑料;
3. 额定工作电压: DC24V;
4. 编码方式: 电子编码;
5. 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
6. 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位通过使用工具完成;
7. 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
8. 与以下产品配接工作:
西安西核彩桥实业科技有限公司生产的 JB-QB-CH8800 型火灾报警控制器(联动型)。

产品关键件描述:

触点规格型号: PB-85V 无锁 6P

生产厂: 乐清市海通工贸有限公司

一致性核查结论: 符合

消火栓按钮检验结果汇总表

申请单位：西安西核彩桥实业科技有限公司

№: Dz201410493

产品型号：J-SAP-M-SB8304/H

共 10 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5、7.1、 7.2	满足标准要求。	合 格	
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	
3	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	
4	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	
6	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	
8	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	
9	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	
10	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合 格	
11	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	
12	振动（正弦）（耐久）试验	5.27	满足标准要求。	合 格	
13	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

消火栓按钮检验结果汇总表

申请单位：西安西核彩桥实业科技有限公司

№：Dz201410493

产品型号：J-SAP-M-SB8304/H

共 10 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	
16	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合 格	
17	SO ₂ 腐蚀（耐久）试验	5.33	满足标准要求。	合 格	

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201410493

共 10 页 第 6 页


射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

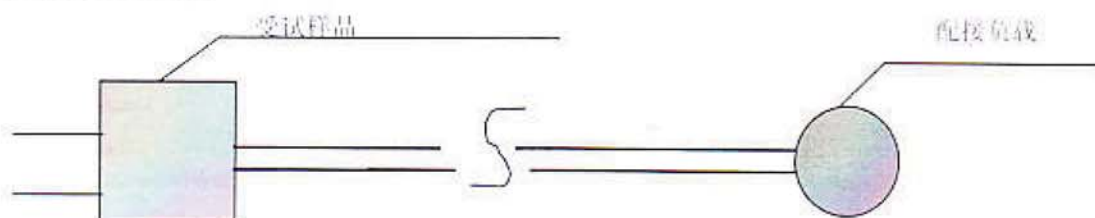

4、试验布置示意图：

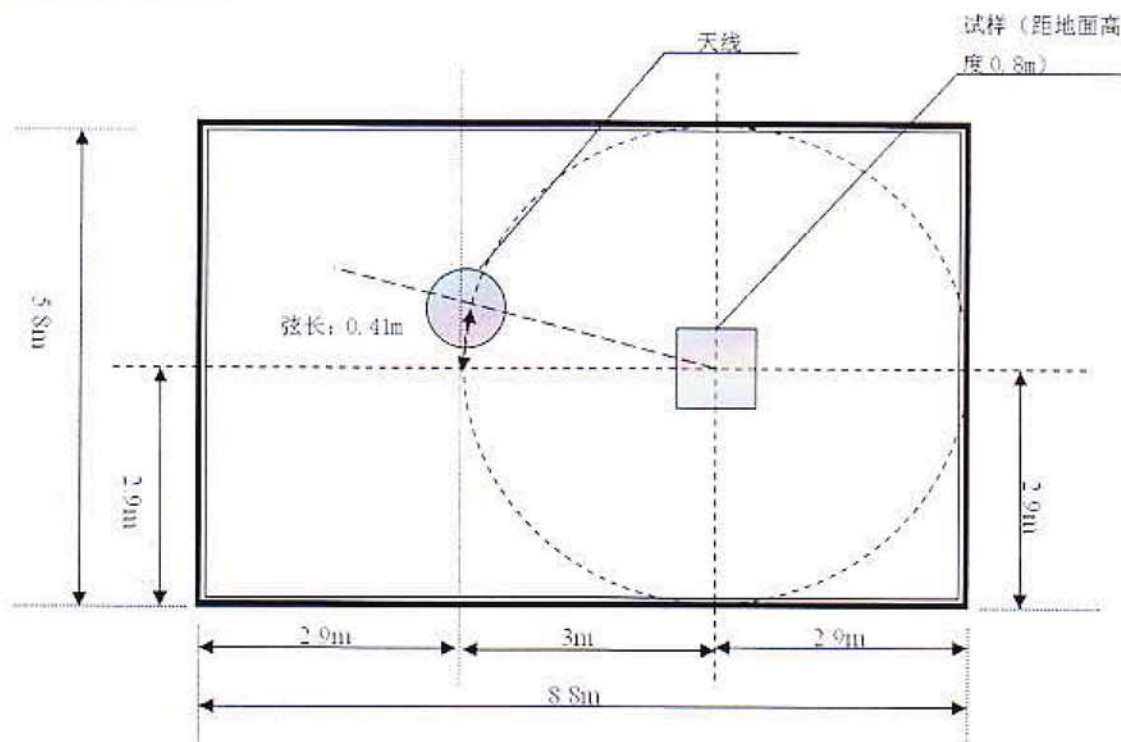

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

N₀Dz201410493

共 10 页 第 7 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

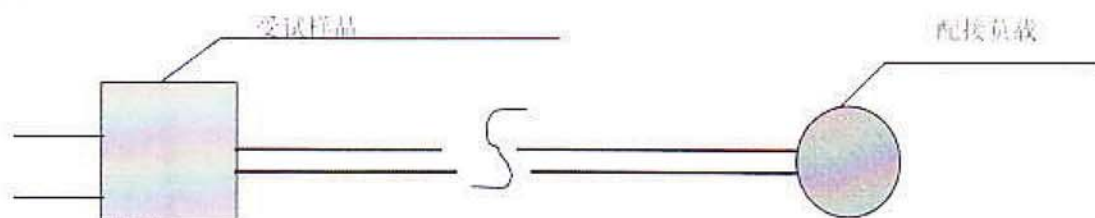

4、试验布置示意图：

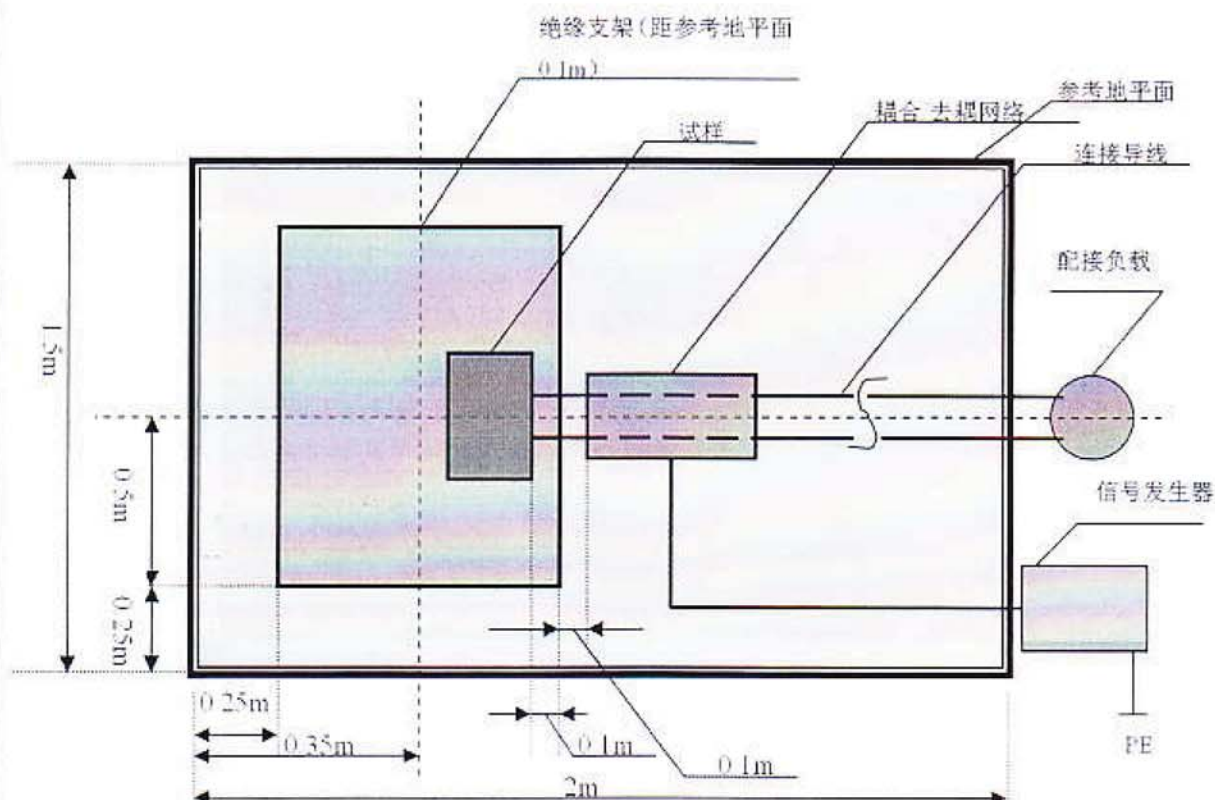

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201410493


共 10 页 第 8 页

静电放电抗扰度试验仪器设备及布置示意图


1、仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

2、受试设备连接图:

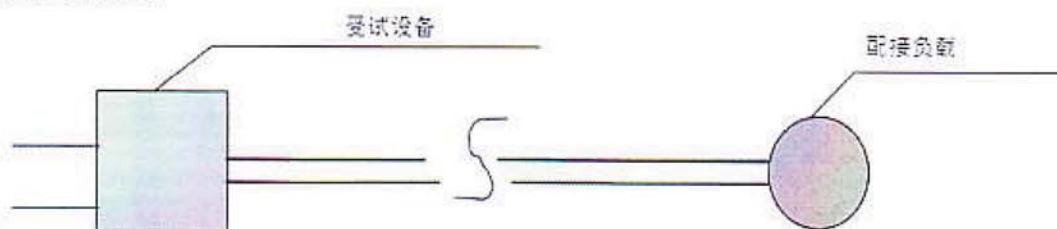

3、试验布置示意图:

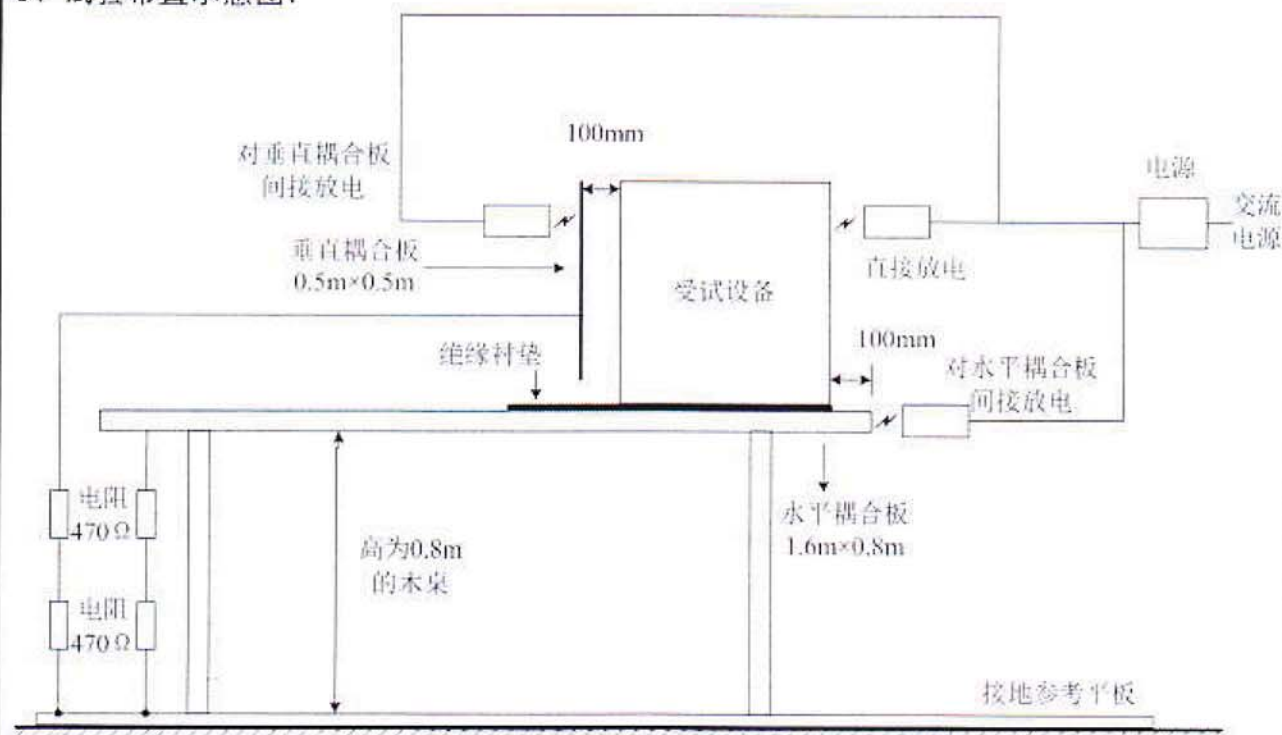

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz201410493


共 10 页 第 9 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验仪器设备及布置示意图


1、仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

2、受试设备连接图:

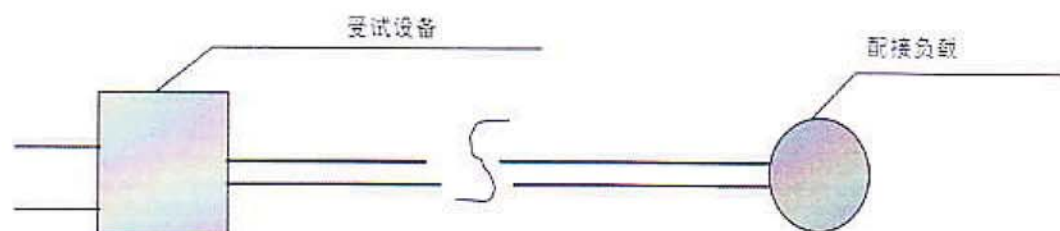

3、试验布置示意图:

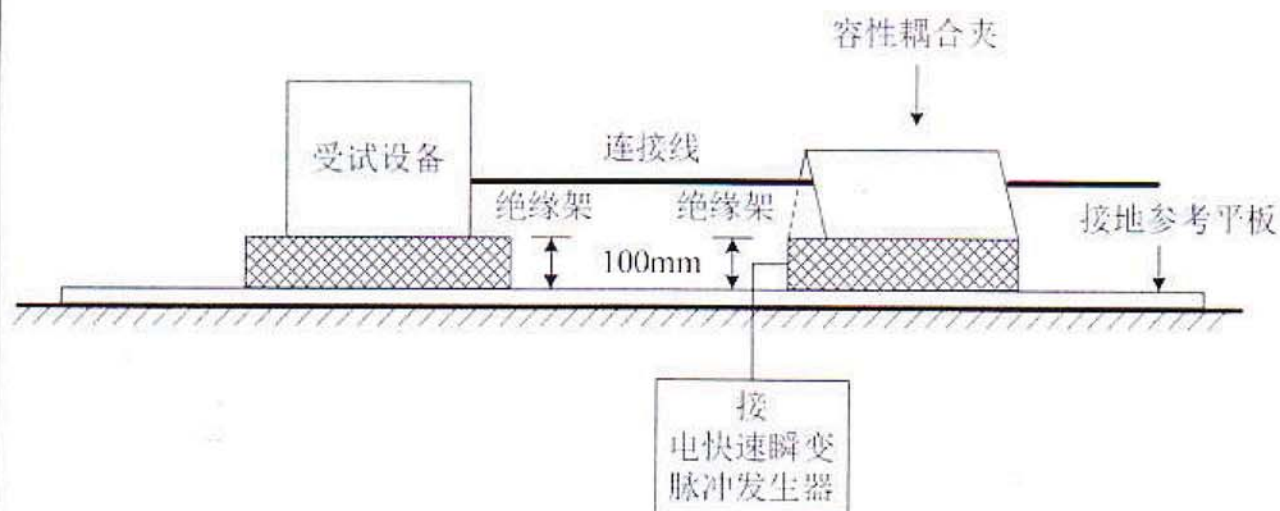

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz201410493


共 10 页 第 10 页

浪涌（冲击）抗扰度试验仪器设备及布置示意图

1、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

2、受试设备连接图：

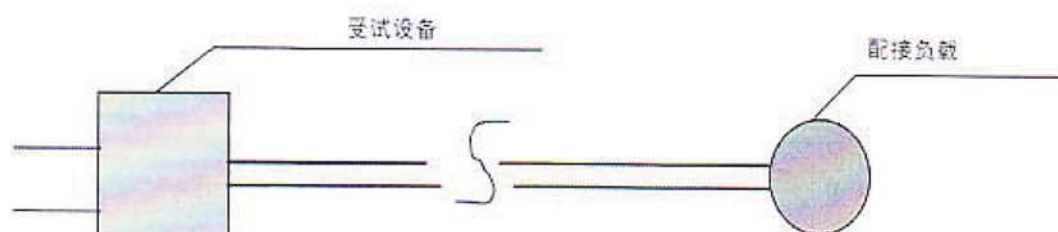

3、试验布置示意图：

